






REGIONE PUGLIA

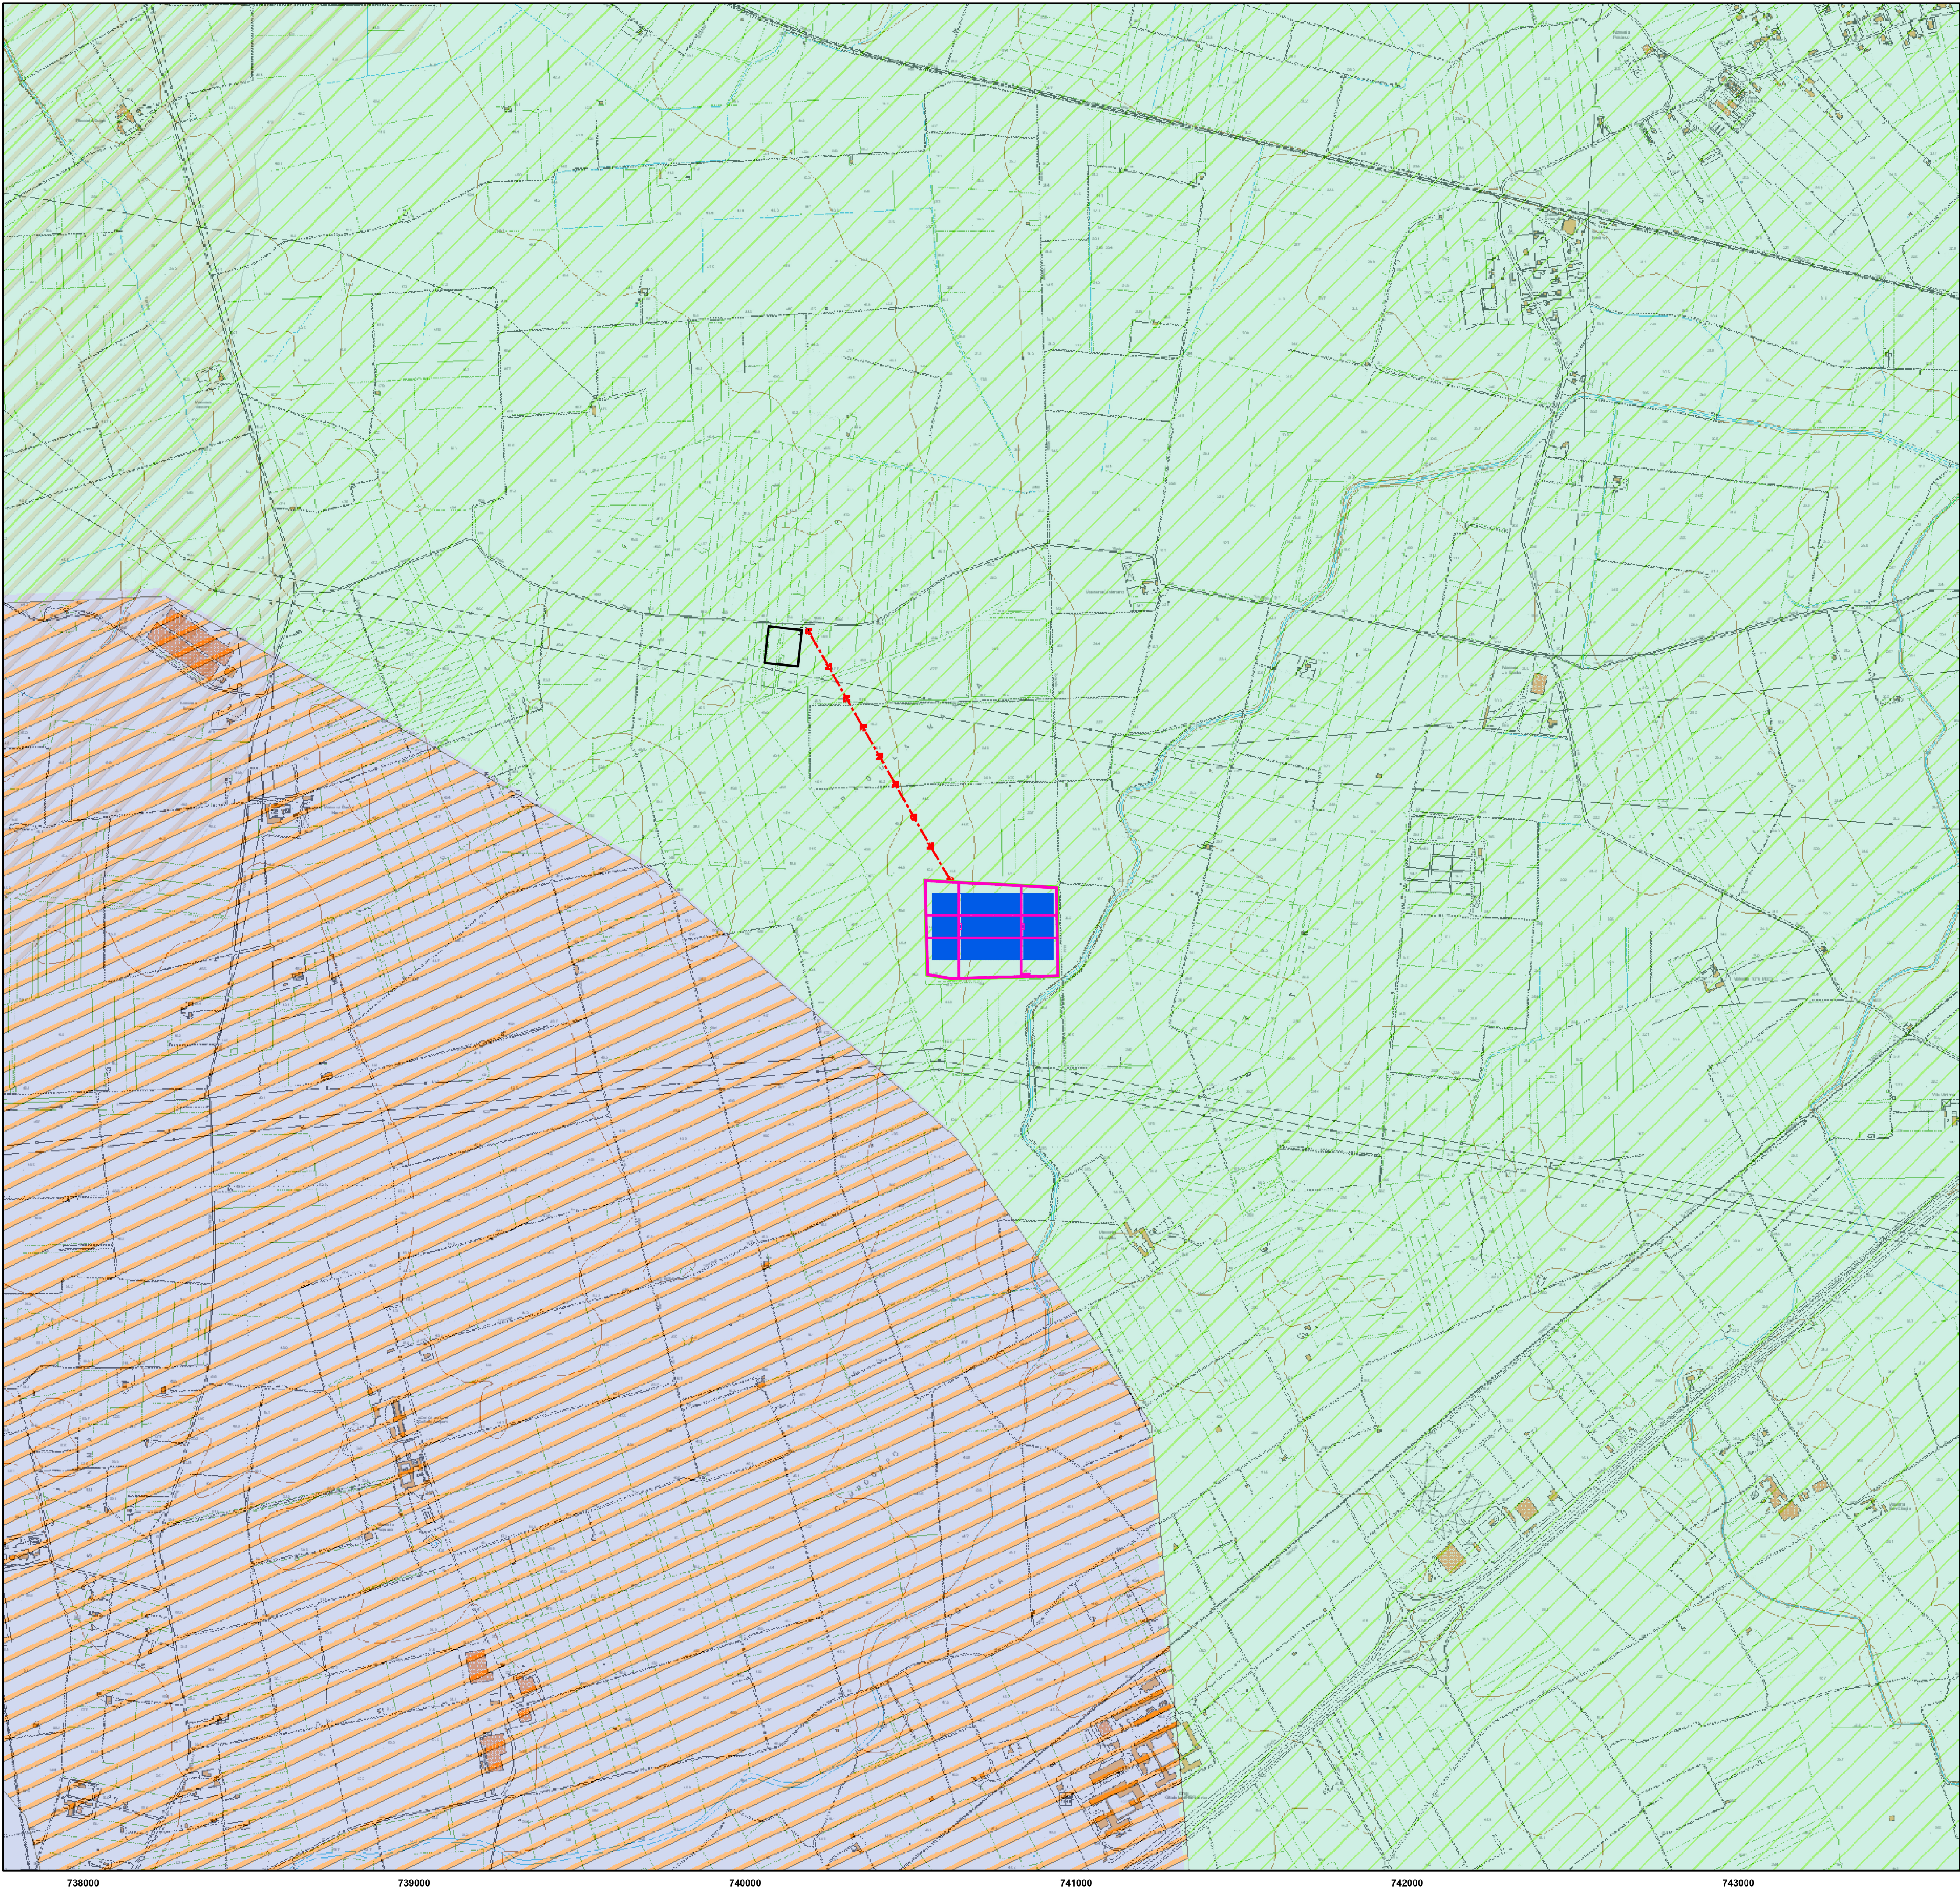

PROVINCIA DI BRINDISI



COMUNE BRINDISI

Denominazione impianto:	PADULA MARIA	
Ubicazione:	Comune di Brindisi (Br) Località "Padula Maria"	Foglio: 99 Particelle: 117-69-71-70-72-73-2-8

PROGETTO DEFINITIVO
per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico da ubicare nel comune di Brindisi (Br), potenza nominale DC 6,3504 MW e potenza in immissione AC 5,330 MW e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nello stesso comune.



BRINDISI ENERGIA3 S.R.L.
Corso Libertà n.17, Vercelli (VC) 13100
P.IVA 02728450020
Pec: brindisienergia3@legalmail.it

Codice Autorizzazione Unica 9ATSQO5

ELABORATO				Tav. n°		
Piano di tutela delle acque				10 AP		
				Scala		
				1:10.000		
Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev 0	05/2021	Richiesta Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) art. 27-bis D.Lgs 152/2006			

PROGETTAZIONE

GRM GROUP S.R.L.
Via Mazzini n.125 - 85100 Potenza (Pz)
PEC: grmgrouprsi@pec.it
Cell: 3286812690



IL TECNICO

Dott. Ing. SAVERIO GRAMEGNA
Via Cramona n. 47 - 70022 Altamura (BA)
Ordine degli Ingegneri di Bari n. 8443
PEC: saverio.gramegna@ingpec.eu
Cell: 3286812690



Dott. Forestale ALFONSO TORTORA
TITO PZ - 85050
Via Roma n.413
Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali
Della provincia di Potenza n.306



Spazio riservato agli Enti

Tutti i diritti sono riservati, la riproduzione anche parziale del disegno è vietata.

Impianto Loc. Padula Maria

- CP Casignano
- Cavidotto interrato
- Pannelli
- Linea aerea
- Recinzione
- Viabilità
- Canale Principale dell'Acquedotto Pugliese
- Aree di tutela per approvvigionamento idrico di emergenza
- Aree di tutela quali-quantitativa
- Aree vulnerabili alla contaminazione salina
- Aree di tutela quantitativa
- Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
- Perimetrazione Area Sensibile
- Bacino Area Sensibile

1:10.000

