REGIONE PUGLIA	PROVINCIA DI BRINDISI	COMUNE DI BRINDISI

Denominazione impianto:	**PADULA MARIA**	
Ubicazione:	**Comune di Brindisi** **Località "Padula Maria»**	Foglio: 99 Particelle: varie

PROGETTO DEFINITIVO

perla realizzazione di un impianto agrovoltaico da ubicare nel comune di Brindisi (BI), potenza nominale DC 6,3504 MW e potenza in immissione AC 5,330 MW delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nello stesso comune.

PROPONENTE

BRINDISI ENERGIA1 SRL

BRINDISI ENERGIA1 S.R.L.
Corso Libertà n.17, Vercelli (VC) 13100
P.IVA 0272 8360021
Pec: brindisienergia1@legalmail.it

Codice Autorizzazione Unica 9ATSQO5

ELABORATO

CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Tav. n° **3RGf**

Scala **1:5000**

Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev 0	Giugno 2021	Richiesta Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) art. 27-bis D.Lgs 152/2006			

Spazio riservato agli Enti

PROGETTAZIONE

GRM GROUP S.R.L.
Via Mazzini n.125 85100 Potenza (Pz)
PEC grmgroupsrl@pec.it
Cell:3286812690

GRM GROUP S.R.L.

IL TECNICO
Dott. Geol. Laurita Salvatore - Via Valle di Todaro, 63/G 85100 – Potenza (PZ)
e-mail: salvalaurita@gmail.com
PEC: salvatorelaurita@epap.sicurezzapostale.it

ORDINE DEI GEOLOGI BASILICATA – GEOLOGO SALVATORE LAURITA

Tutti i diritti sono riservati, la riproduzione anche parziale del disegno è vietata.

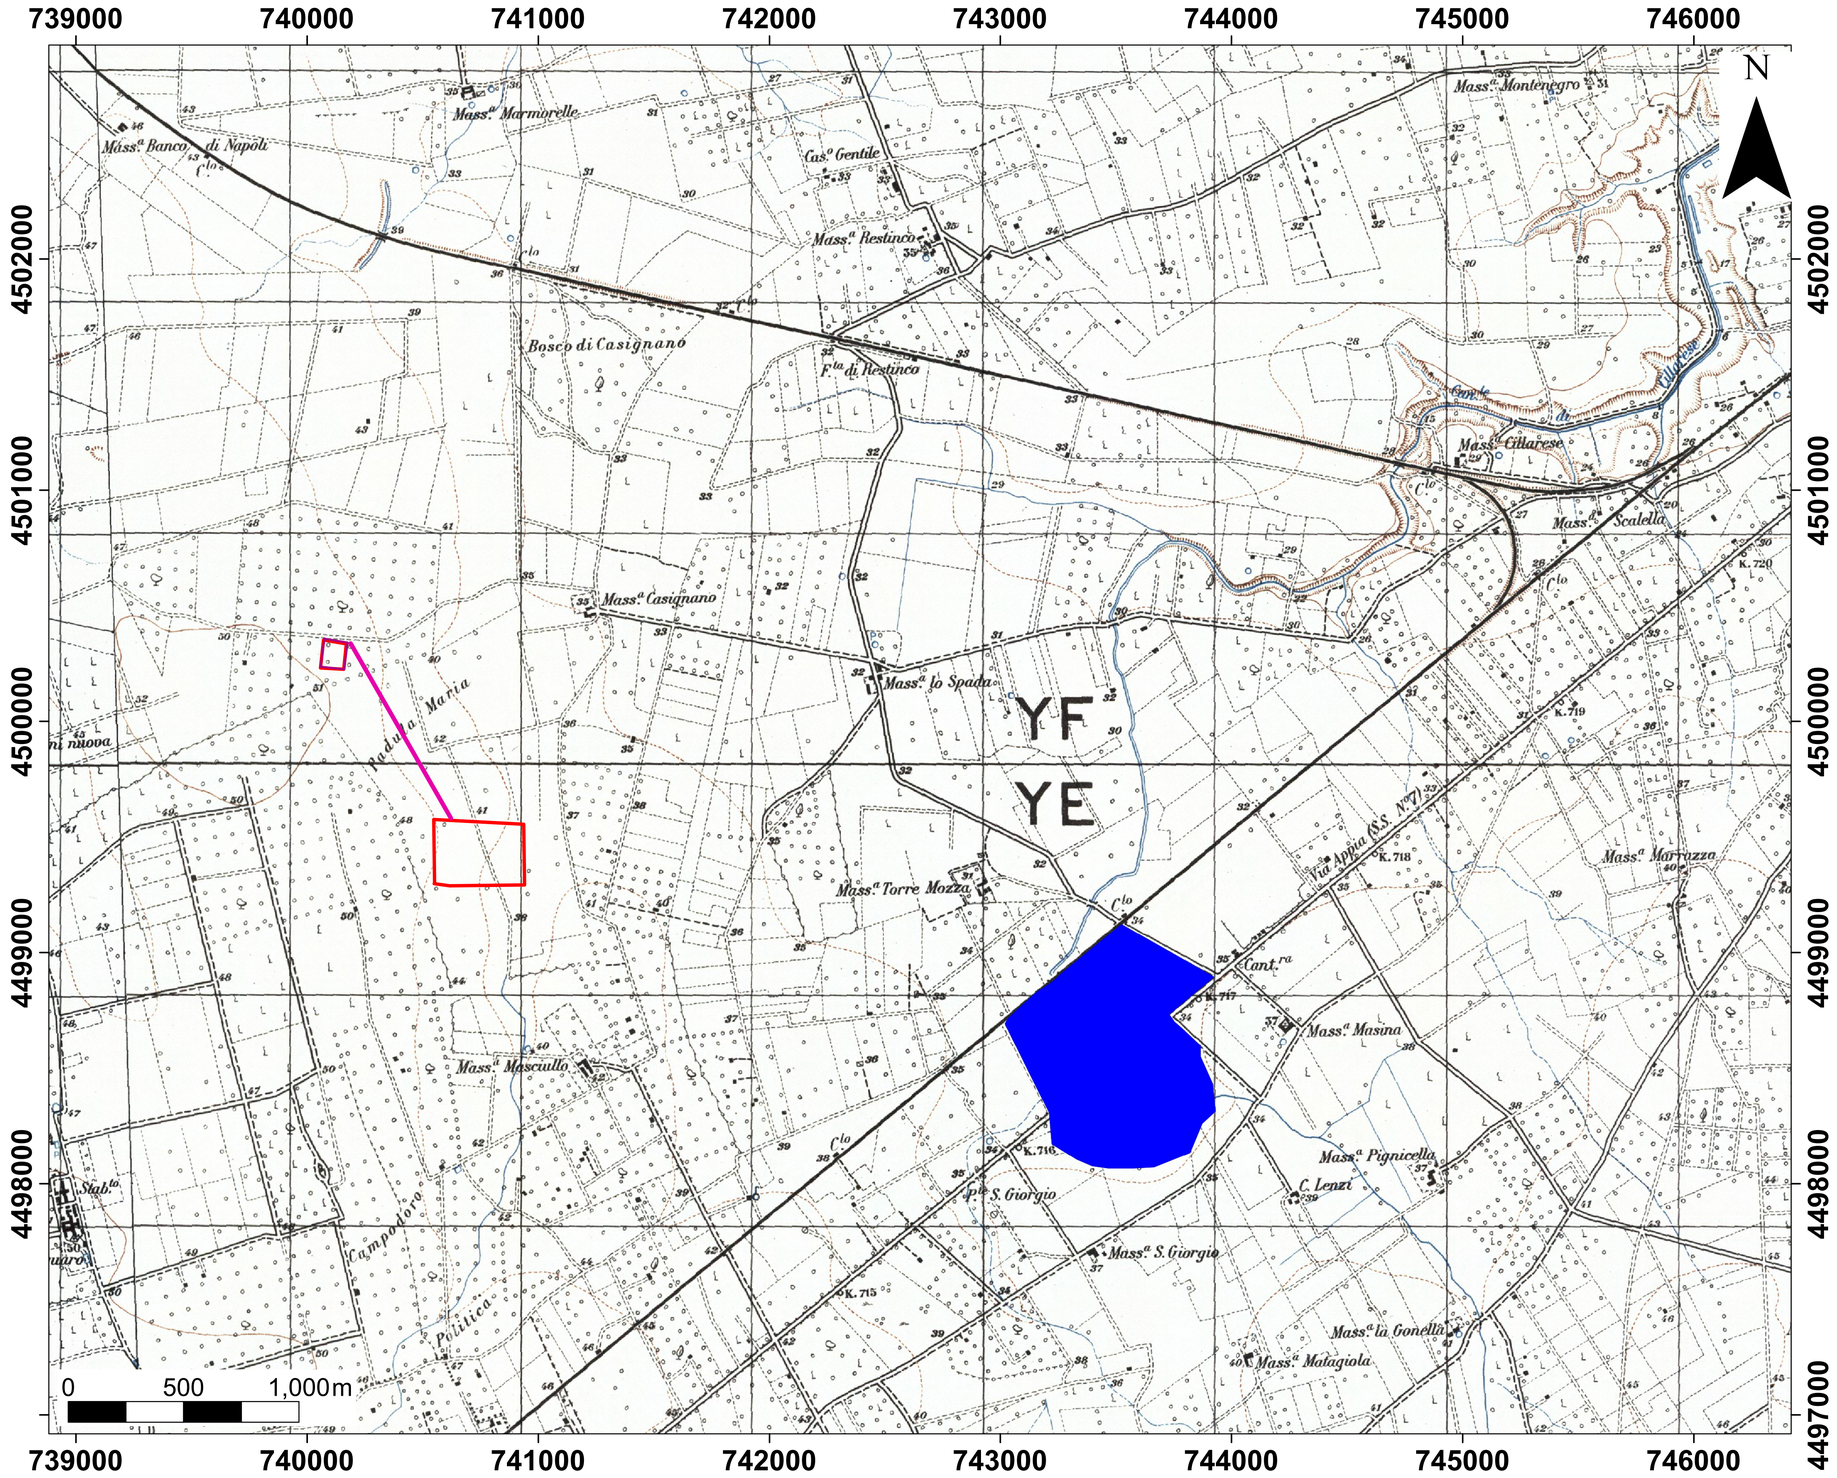

Legenda

Aree a rischio idrogeologico

Pericolosità e Rischio

Peric. Geomorf.
- media e moderata (PG1)
- elevata (PG3)
- elevata (PG2)
- media (MP)

Peric. Idraulica
- bassa (BP)
- alta (AP)

Rischio
- R1
- R3
- R2
- R4

cavidotto

Impianto fotovoltaico

Stazione elettrica