COMUNE DI VILLA CASTELLI

PROVINCIA DI BRINDISI

STUDIO TECNICO
Geometra Salvatore ROSA
Via S.M. in Campitelli n. 59 - 74023 Grottaglie (TA)
Tel. 099/5223400 - Fax 099/9871173
Cell. 347/3135172
E-mail: geometra.rosa@libero.it

Titoli Autorizzativi:

File: Acque_EUROGOMME.dwg

Oggetto: **Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26** avente ad oggetto: **"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"** (diffusione dell'art. 113 del D.Lgs. n.152/2006 e s.s.m.e.m.i. ex D.Lgs.n.4/2008) - **Comunicazione.**

Software CAD: BricsCad Classic IV
Licenza d'uso n. 56077

Ubicazione: Contrada "Antiquia" - Zona artigianale

Nel N.C.T.: Foglio 16, P.lle 328, Sub. 3

Scala: 1:50 1:100
1:1000 1:2000

Tavola UNICA

Villa Castelli,

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati Brindisi
Iscrizione Albo n. 584
Geometra Salvatore Rosa

IL TECNICO
Geom. Salvatore ROSA

UBICAZIONI, PIANTE, PROFILI E SEZIONI

Il committente: EUROGOMME di GALLONE Donato

- INQUADRAMENTO CATASTALE - Sc 1:2000



Sc 1:2000

- INQUADRAMENTO AEREOFOTOGRAMMETRICO -

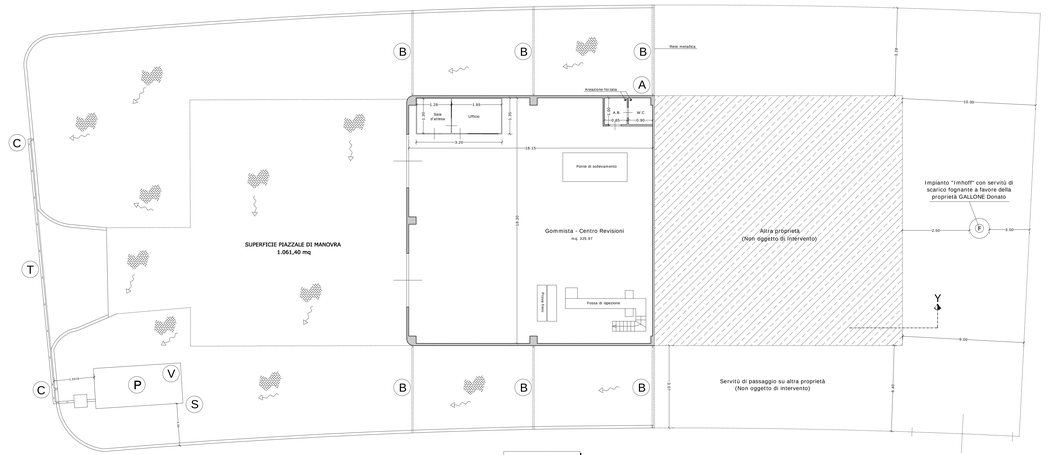

PIANTA PIANO TERRA

- In progetto -

Tabella delle Superfici Impermeabilizzate e a Verde

	SUPERFICI
LOTTO	1.387 MQ
COPERTURE NON PRATICABILI	326 MQ
AREE VERDI	/
SUPERFICIE PIAZZALE NETTO	1.061 MQ

Legenda

- A — Cisterna in PVC idone allo stoccaggio di acqua potabile
- F — Fossa Imhoff
- P — Impianto di Trattamento Acque di Prima e Seconda Pioggia
- V — Vasca di riutilizzo acque depurate
- C — Canaline di raccolta acque meteoriche
- Pavimentazione industriale in massetto armato cls. finito con resina epossidica impermeabile ed intaccabile ad agenti chimici
- T — Canaline di raccolta e convogliamento a impianto di trattamento acque meteoriche
- B — Canalina di convogliamento acque del tetto edificio in area verde
- B — Canalina di convogliamento acque del tetto edificio in area verde
- S — Pozzo assorbente.

PLANIMETRIA E SEZIONE DELL'IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
Scala 1:50

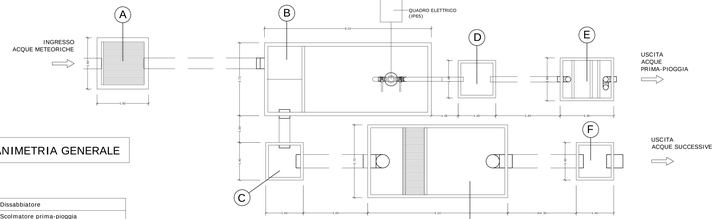

PLANIMETRIA GENERALE

A	Dissabbiatore
B	Scolmatore prima-pioggia
C	Pozzetto di by-pass
D	Pozzetto di intercettazione
E	Dissabbiatore-disoleatore a coalescenza
F	Pozzetto di controllo
G	Separatore a gravità

La cisterna a tenuta per il convogliamento delle acque di prima pioggia ha una capacità netta di circa 5,30 mc.

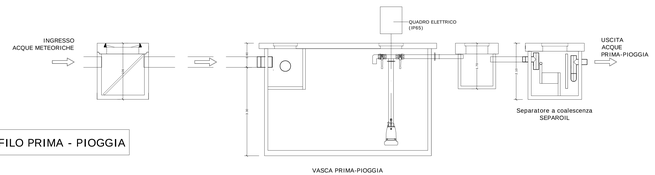

PROFILO PRIMA - PIOGGIA

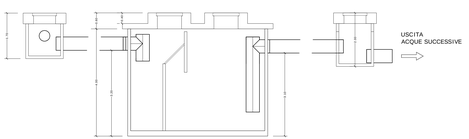

PROFILO ACQUE SUCCESSIVE

PARTICOLARE POZZO DISPERDENTE
Scala 1:50

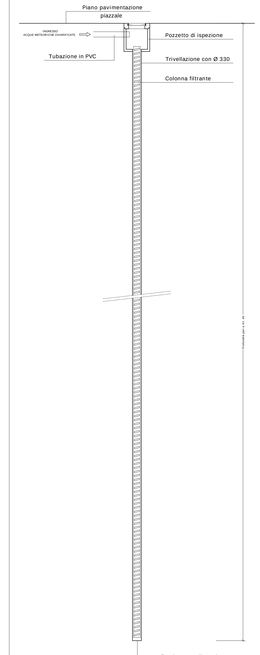

PROVINCIA DI BRINDISI - A_04 - 0015588 - Ingresso - 08/05/2022 - 08:08