PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - REG_UFFICIALE - 0016220 - Ingresso - 20/05/2024 - 08:00

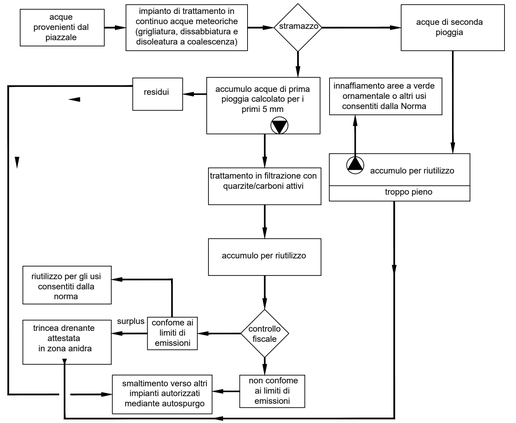

committente _____

progettista

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO
Dott. Ing. NOTARISTEFANO Carmelo
n° 2364
Sezione A
Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione

NOTE:

Disegno eseguito con CAD non sono ammesse variazioni o modifiche manuali

COMUNE di FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

PROGETTO: Richiesta di RINNOVO autorizzazione n. 69 del 20.06.2014, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, ADEGUAMENTO per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art. 15 del R.R. 26/2016 del impianto di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi fg 44 p.lla 447-371 sito nella Contrada Sant'Angelo

COMMITTENTE: ECO FASO S.r.l. - sede legale via Francesco Nisi s.n. - 72015 Fasano

oggetto tavola

PLANIMETRIA ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

NET AMBIENTE srls
Via Zanardelli n. 60 73100 LECCE
P.IVA 05245790752

TAVOLA 2

disegno	calcoli strutturali	data	revisione	scala	formato
Carmelo ing Notaristefano	Carmelo ing Notaristefano	30-11-2023	00	VARIE	965X485

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Superficie coperta che rilascia le acque sulla viabilità esterna o nelle aree a verde adiacenti circa 1220 mq

Superficie coperta con teli estensibili che rilascia le acque delle coperture sui piazzali circa 427 mq.

Area a verde totale circa 120 mq

Area di pertinenza dell'abitazione a primo piano non facente parte dell'impianto

Area del piazzale che determina la portata di progetto 2.800mq

DISTINTA SUPERFICI

A	Superficie complessiva dell'insediamento circa	4.163 mq;
B	Superficie complessiva delle coperture non soggette ad autorizzazione che rilasciano le acque nelle aree a verde o sulla strada, circa	1.026 mq;
C	Aree a verde complessive	120 mq;
D	Area piazzale pavimentato	2.538 mq;
E	Coperture che rilasciano le acque sui piazzali circa	427 mq;
F	Ingombro recinzione, aree di passaggio, ecc., circa	52 mq.

LEGENDA IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

1 SEDIMENTATORI cad. dim. circa 2,00 x 2,00 x 2,50 h = 10,00 mc (20 mc totali);
2 DISOLEATORE a coalescenza Ø 200 x H 2,5 = 7,85 mc;
3 POZZETTO SCOLMATORE;
4 VALVOLA Clapet o a galleggiante;
5 VASCHE di accumulo delle acque di seconda pioggia trattate x il riutilizzo, cad. dim. circa 2,00 x 2,00 x 2,50 h = 10,00 mc (20 mc totali);
6 ACCUMULO delle acque di prima pioggia due vasche da 10 mc (cad. ml 2,00x2,00x2,50 h.Totale 20 mc);
7 POMPA di rilancio delle acque di prima pioggia;
8 POZZETTO per i campionamenti fiscali;
11 IMPIANTO di trattamento acque di prima pioggia;
12 n. 2 SERBATO da 8000 (16 mc totali) per accumulo acque prima pioggia trattate.

Freccia deflusso acque piovane;

Pozzetto con chiusino per collegamenti idraulici;

Canalina con griglia superiore.

LEGENDA ACQUE REFLUE E ACCUMULO ACQUA POTABILE

9 FOSSA Imhoff a tenuta stagna Ø 200 H 2,00 per la quale è richiesta la deroga ai sensi dell'art. 10.bis del R.R. 7/2016.
10 Cisterna d'accumulo acque potabile rifornita da AQP.

Freccia deflusso acque reflue assimilabili alle domestiche;

Tubazione di scarico acque reflue assimilabili alle domestiche;

Pozzetto per collegamenti idraulici reflui assimilabili ai domestici.

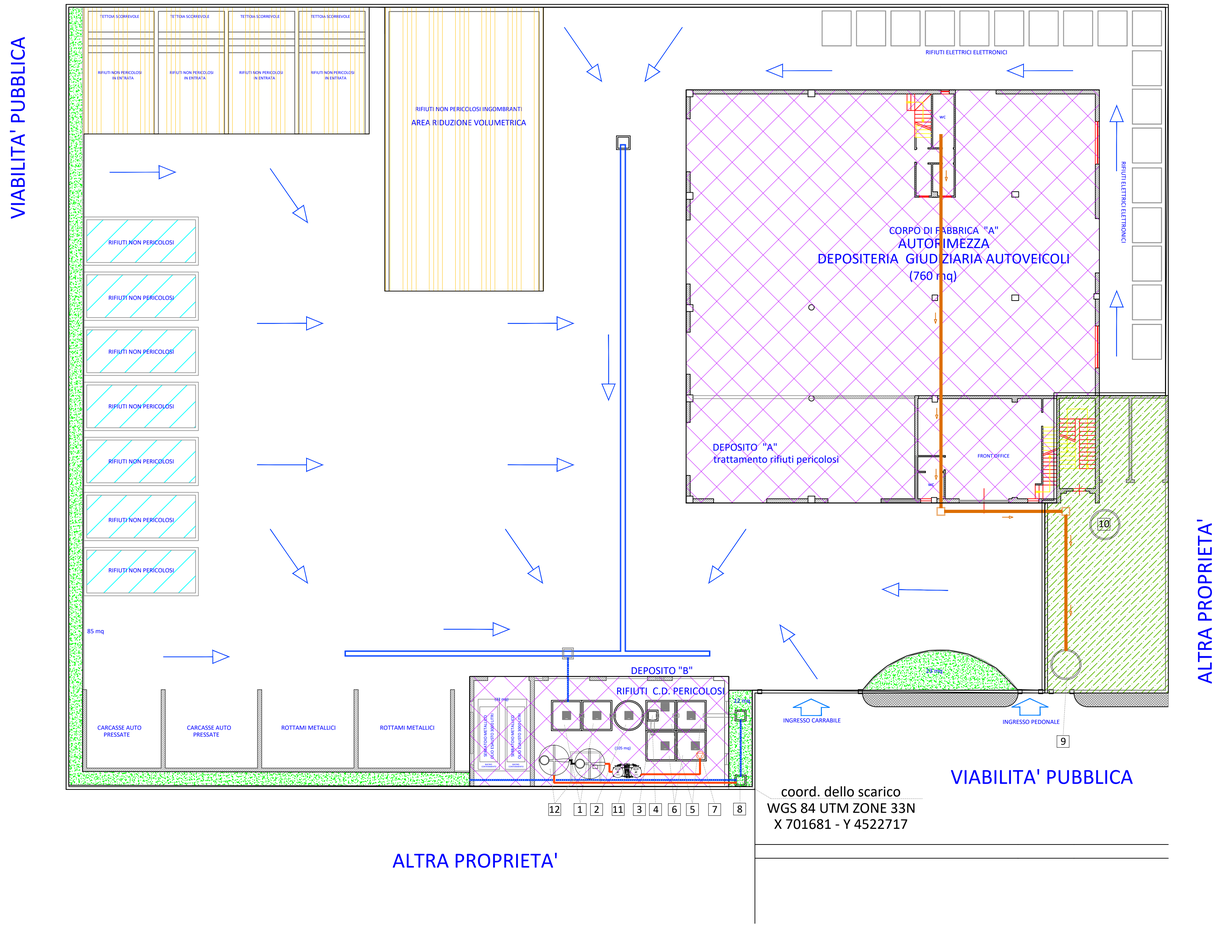

coord. dello scarico
WGS 84 UTM ZONE 33N
X 701681 - Y 4522717