


### Legenda Apparecchiature Stallo 150 kV SE RTN

- INTERRUTTORE TRIPOLARE 150 kV
- SEZIONATORE UNIPOLARE ORIZZONTALE CON LAME DI TERRA 150 kV
- SEZIONATORE 150 kV
- SCARICATORE 150 kV
- TRASFORMATORI DI CORRENTE 150 kV
- TRASFORMATORI DI TENSIONE CAPACITIVI 150 kV
- TERMINALIA AT

### Legenda Apparecchiature Impianti di Utenza

- INTERRUTTORE AT CON COMANDO MOTORIZZATO
- SEZIONATORE CON INTERBLOCCO LAME DI TERRA
- SCARICATORI
- TRASFORMATORI DI TENSIONE
- TRASFORMATORI DI CORRENTE
- TRASFORMATORI DI POTENZA
- GRUPPO ELETTROGENO
- FUSIBILE
- TERMINALIA AT

LEGENDA FUNZIONI DI PROTEZIONE	
27	MINIMA TENSIONE
50	MASSIMA CORRENTE Istantanea
51	MASSIMA CORRENTE ritardate
51N	GUASTO A TERRA tempo definito
59Vo	MASSIMA TENSIONE residua
67N	DIREZIONALE DI TERRA
80s	PROTEZIONE Mancanzatensione ausiliaria
81	PROTEZIONE DI MAXMIN frequenza
87TR	DIFFERENZIALE DI TRASFORMATORE
86	DISPOSITIVO DI BLOCCO
90	DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE variatore sotto carico
26TR	TEMPERATURA OLIO TRASFORMATORE
97TR	BUCHHOLZ TRASFORMATORE
99TR	LIVELLO OLIO TRASFORMATORE
99VSC	LIVELLO OLIO VARIATORE SOTTO CARICO DEL TRASFORMATORE
97VSC	BUCHHOLZ VARIATORE SOTTO CARICO DEL TRASFORMATORE
63	PRESSIONE OLIO TRASFORMATORE

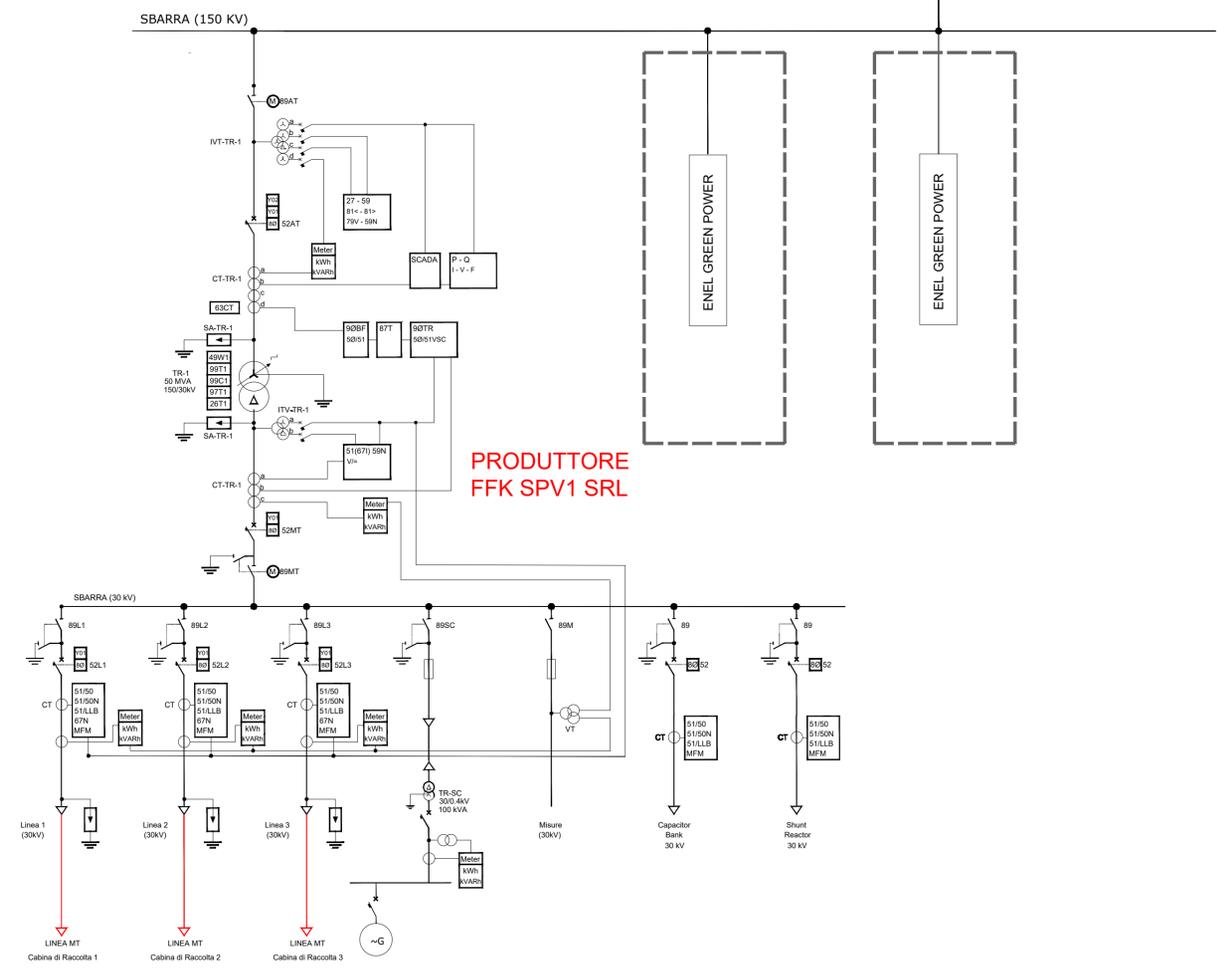

Progetto: **SPV 39 Impianto Agrivoltaico** ubicato nell'agro del Comune di Ceglie Messapica (Br).  
 Opere di Connessione ubicate nel Comune di Latiano  
 Cavidotto Interrato ubicato nei comuni di: Ceglie M., San Michele S., San Vito dei N., Latiano.  
 Potenza ai fini della connessione 45 MW, Potenza di Picco della Cen.le Agrivoltaica 50,4 Mw

Codice elaborato: PT\_TAV03\_Schema Unifilare **SE - RTN**

<b>COMITENTE:</b>  <b>FFK SPV 1 S.R.L.</b> VIA DURINI 4 - 20122 - MILANO (MI) C.F. 13119050964 - P.IVA 13119050964 (IT)	Cod. Rint.di Terna S.p.A. 202402966 Scale Non applicabile Formato di Stampa - A1								
<b>PROGETTISTA:</b>  <b>Studio di Ingegneria di Ciraci Francesco</b> Sede legale: San Lorenzo n. 2, Ceglie Messapica (Br), 72013, Cell.3382328300 Email:ciracifrancesco@gmail.com									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>MOTIVO REVISIONE</th> <th>REDATTO</th> <th>APPROVATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14/02/2025</td> <td>00</td> <td>ING. FRANCESCO CIRACI'</td> <td>ING. FRANCESCO CIRACI'</td> </tr> </tbody> </table>	DATA	MOTIVO REVISIONE	REDATTO	APPROVATO	14/02/2025	00	ING. FRANCESCO CIRACI'	ING. FRANCESCO CIRACI'	
DATA	MOTIVO REVISIONE	REDATTO	APPROVATO						
14/02/2025	00	ING. FRANCESCO CIRACI'	ING. FRANCESCO CIRACI'						