

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE A 20kV
DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE
POTENZA in IMMISSIONE massima 7590kW
cod. rintr. 346796306
UBICATO IN COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE GENERALE
Inquadramento su catastale

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello prog.	Codice rintracciabilità	Tipo docum.	N° elaborato	N° foglio	Tot. fogli	NOME FILE	DATA	SCALA
PD	346796306	EL	2a	1	4	346796306_EL2a	25/02/2025	-

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	25/02/2025	Prima emissione progetto definitivo post modifica	Russo	Ing. Graffi	Ing. Graffi

Progettazione

Timbro e firma:




FLYREN
THE CULTURE OF CLEAN ENERGY

Flyren development S.r.l.
Lungo Po Antonelli, 21
10153 Torino (TO)


Gestore Rete Elettrica:

Il richiedente:

SUNCO SUN GREEN S.R.L.
Via Cappuccio, 12 - 20123 Milano

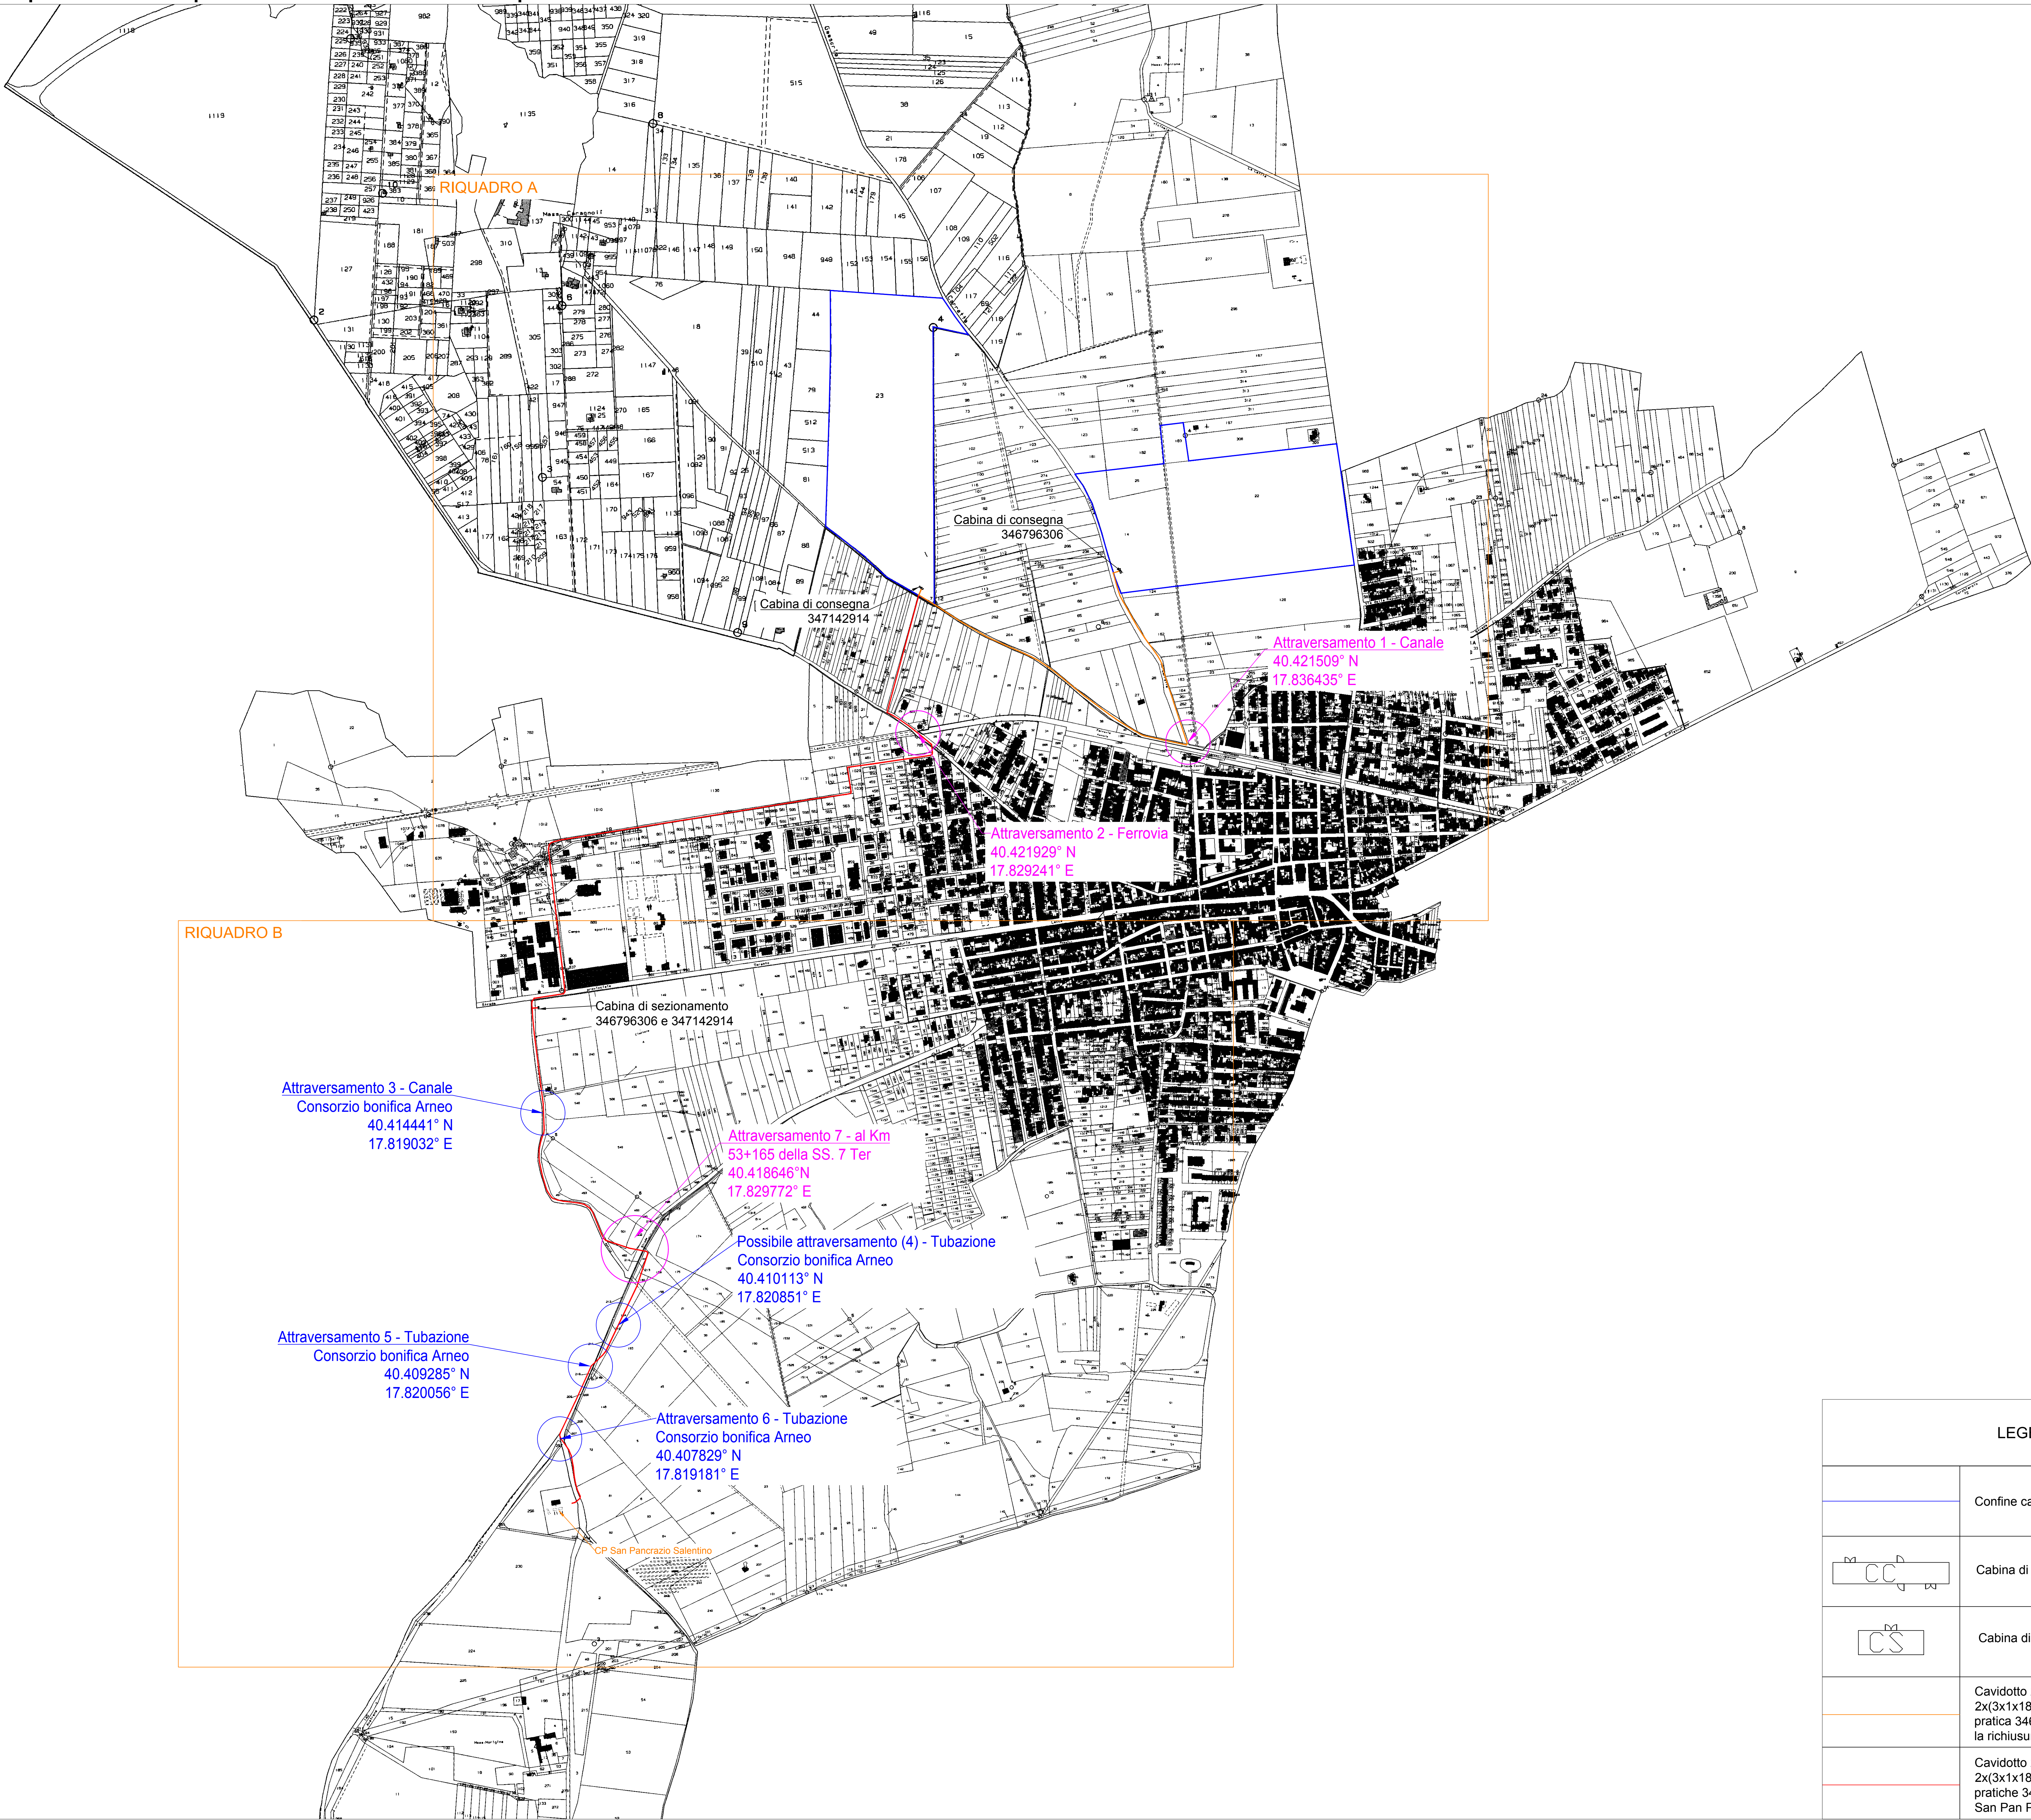

LEGENDA	
	Confine catastale
	Cabina di consegna
	Cabina di sezionamento
	Cavidotto 20 kV interrato MT in doppia terna 2x(3x1x185 mm²) in AL per connessione pratica 346796306 alla CP di San Pancrazio e la richiusura tra le cabine di consegna
	Cavidotto 20 kV interrato MT in doppia terna 2x(3x1x185 mm²) in AL per connessione pratiche 346796306 e 347142914 alla CP di San Pan Pancrazio

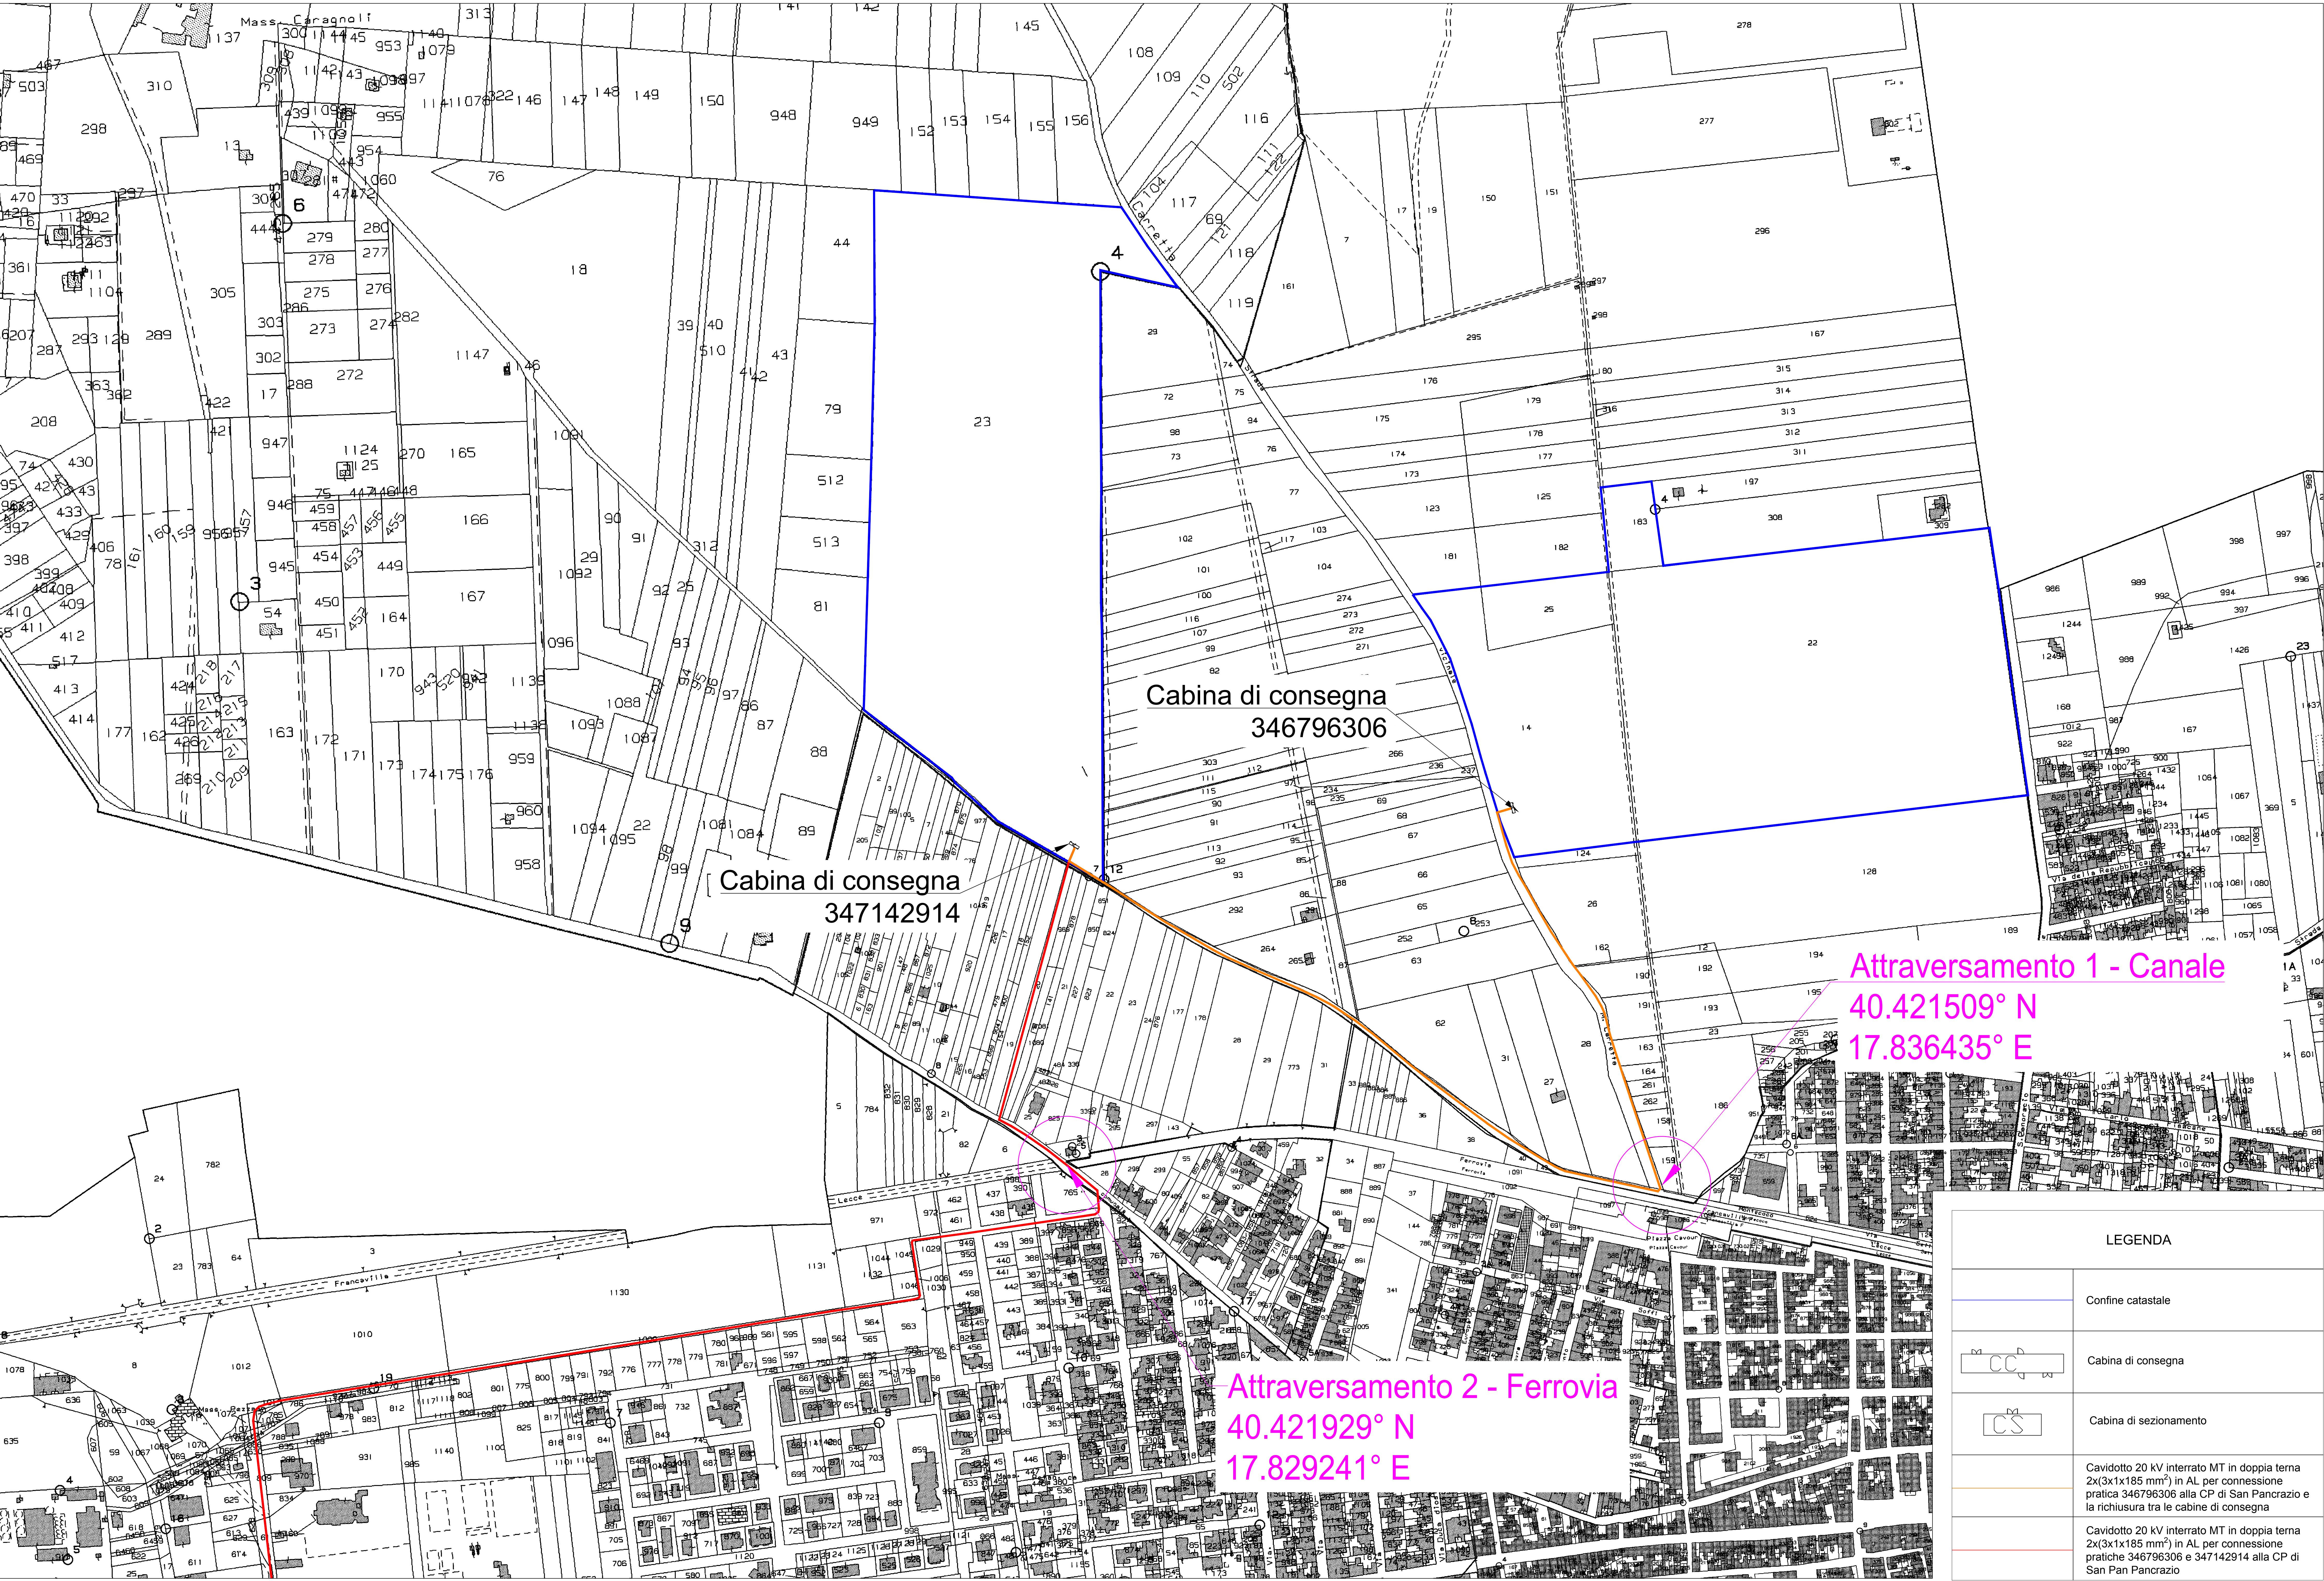

Attraversamento 1 - Canale
40.421509° N
17.836435° E

Attraversamento 2 - Ferrovia
40.421929° N
17.829241° E

LEGENDA	
	Confine catastale
	Cabina di consegna
	Cabina di sezionamento
	Cavidotto 20 kV interrato MT in doppia terna 2x(3x1x185 mm²) in AL per connessione pratica 346796306 alla CP di San Pancrazio e la richiusura tra le cabine di consegna
	Cavidotto 20 kV interrato MT in doppia terna 2x(3x1x185 mm²) in AL per connessione pratiche 346796306 e 347142914 alla CP di San Pan Pancrazio

Attraversamento 3 - Canale
Consorzio bonifica Arneo
40.414441° N
17.819032° E

Attraversamento 7 - al Km
53+165 della SS. 7 Ter
40.418646°N
17.829772° E

Possibile attraversamento (4) - Tubazione
Consorzio bonifica Arneo
40.410113° N
17.820851° E

Attraversamento 5 - Tubazione
Consorzio bonifica Arneo
40.409285° N
17.820056° E

Attraversamento 6 - Tubazione
Consorzio bonifica Arneo
40.407829° N
17.819181° E

CP San Pancrazio Salentino

LEGENDA

Confine catastale

CC

Cabina di consegna

CS

Cabina di sezionamento

Cavidotto 20 kV interrato MT in doppia terna 2x(3x1x185 mm²) in AL per connessione pratica 346796306 alla CP di San Pancrazio e la richiusura tra le cabine di consegna

Cavidotto 20 kV interrato MT in doppia terna 2x(3x1x185 mm²) in AL per connessione pratiche 346796306 e 347142914 alla CP di San Pan Pancrazio

